


# Interphone-portier TC:Bus pour 1 entrée avec système biométrique ekey home REG1

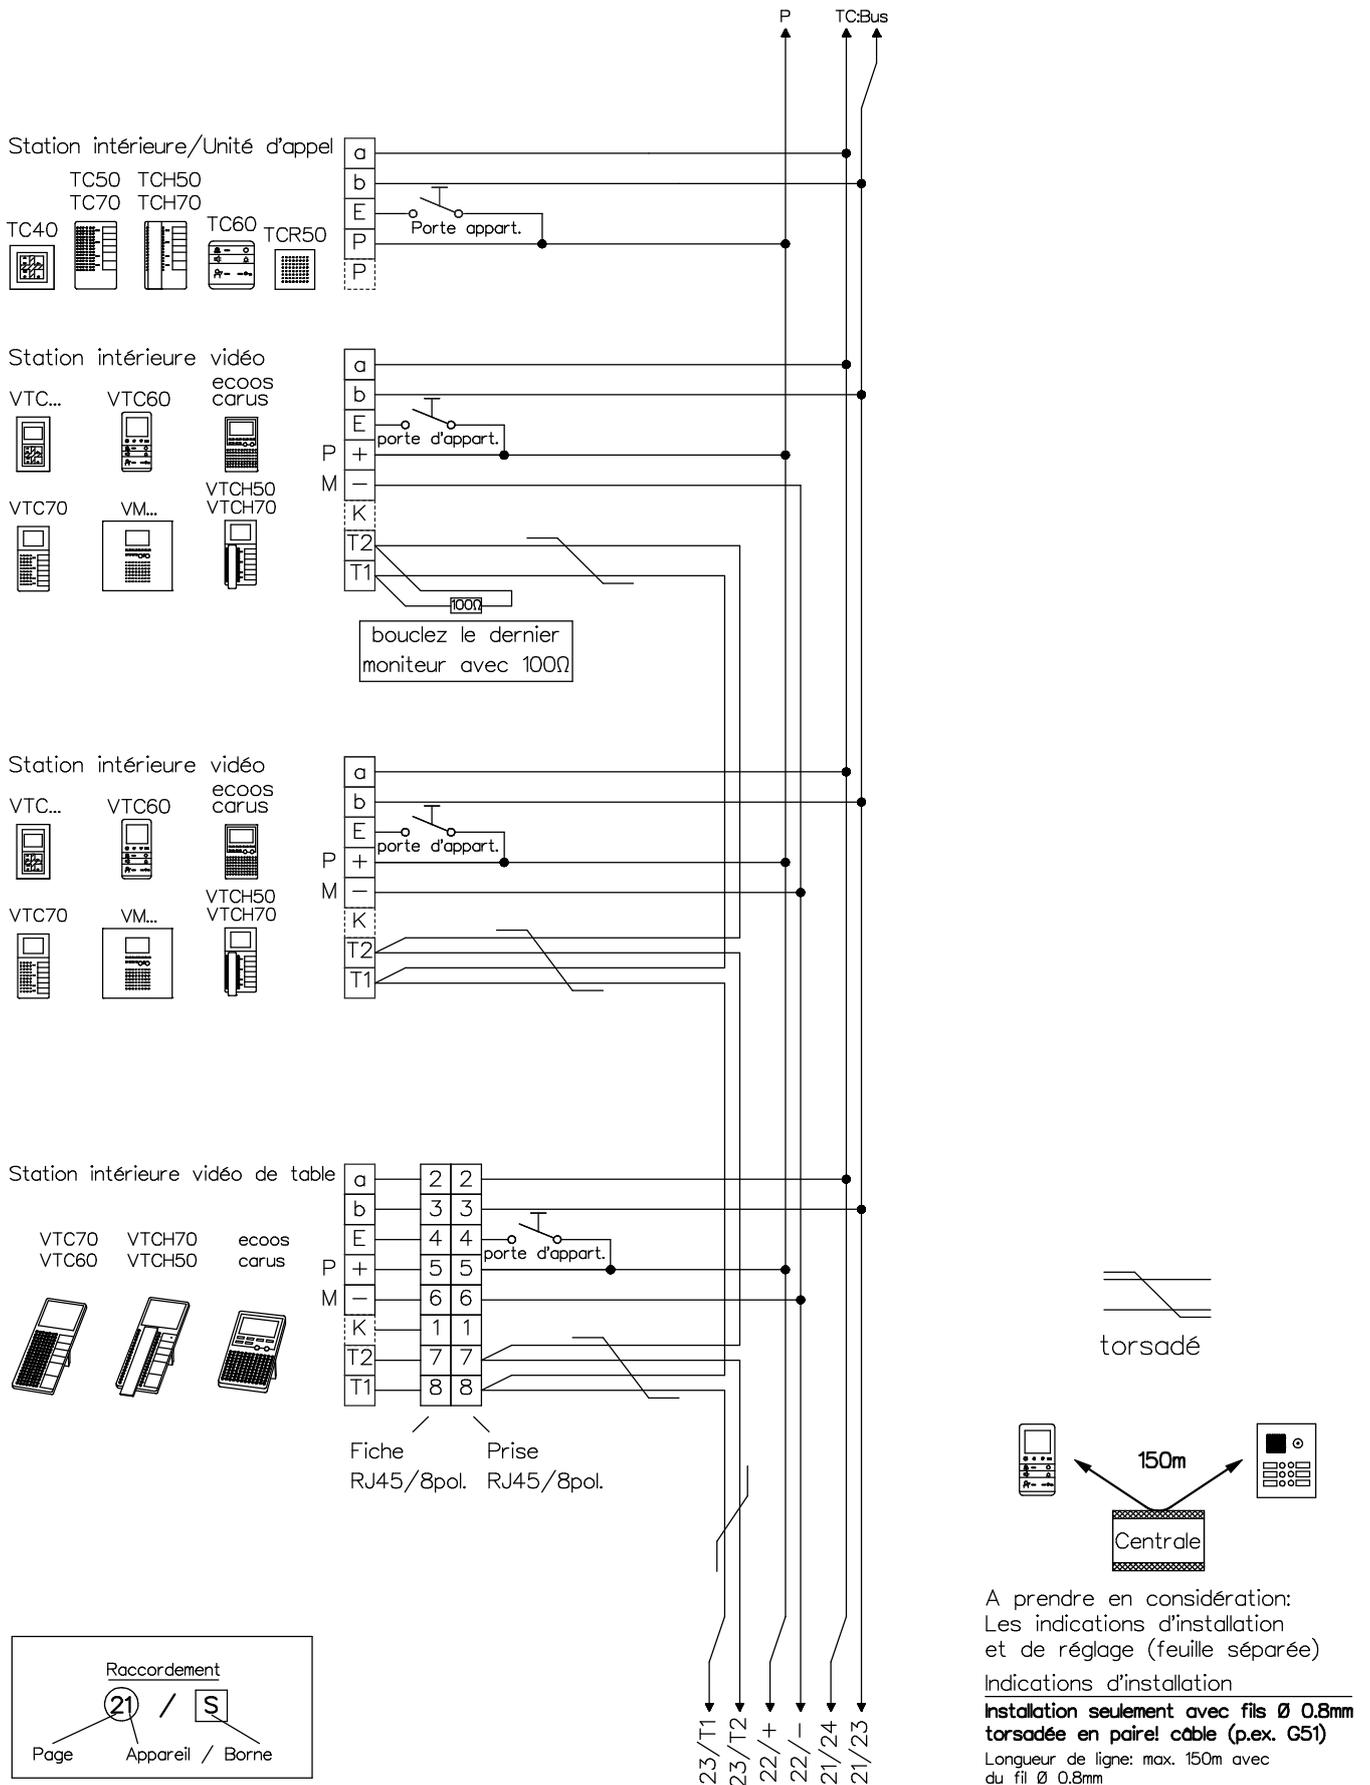

Client		Réf		Vg.	
Index	F	CAD	01280/140	Schéma	TCV204/REG1/LR12ACF f
Gez.	24.10.19 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 1/2

# Interphone-portier TC:Bus pour 1 entrée avec système biométrique ekey home REG1

## Réglage

BVS20/  
BVS100/  
VBVS05: Durée d'activation de la gâche 1 à 8 sec.  
 Durée d'activation de l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la touche P pour activer les nouveaux réglages

## Indications d'installation ekey

Entre l'unité intérieure et extérieure

Type de câble G51 (paires torsadées)

Ø fil 0.8mm jusqu'à 300m

Une seule unité extérieure peut être raccordée par unité intérieure

Hauteur du montage de l'unité extérieure: 135cm depuis le sol jusqu'à la partie supérieure de l'unité

fiche RJ45 lecteur Integra  
1 = vert  
2 = jaune  
3 = brun  
4 = blanc


23

Système de communication TCU4

Caméra extérieure EBKF 2DVS

Station extérieure VTS..

Unité extérieure (scanner)

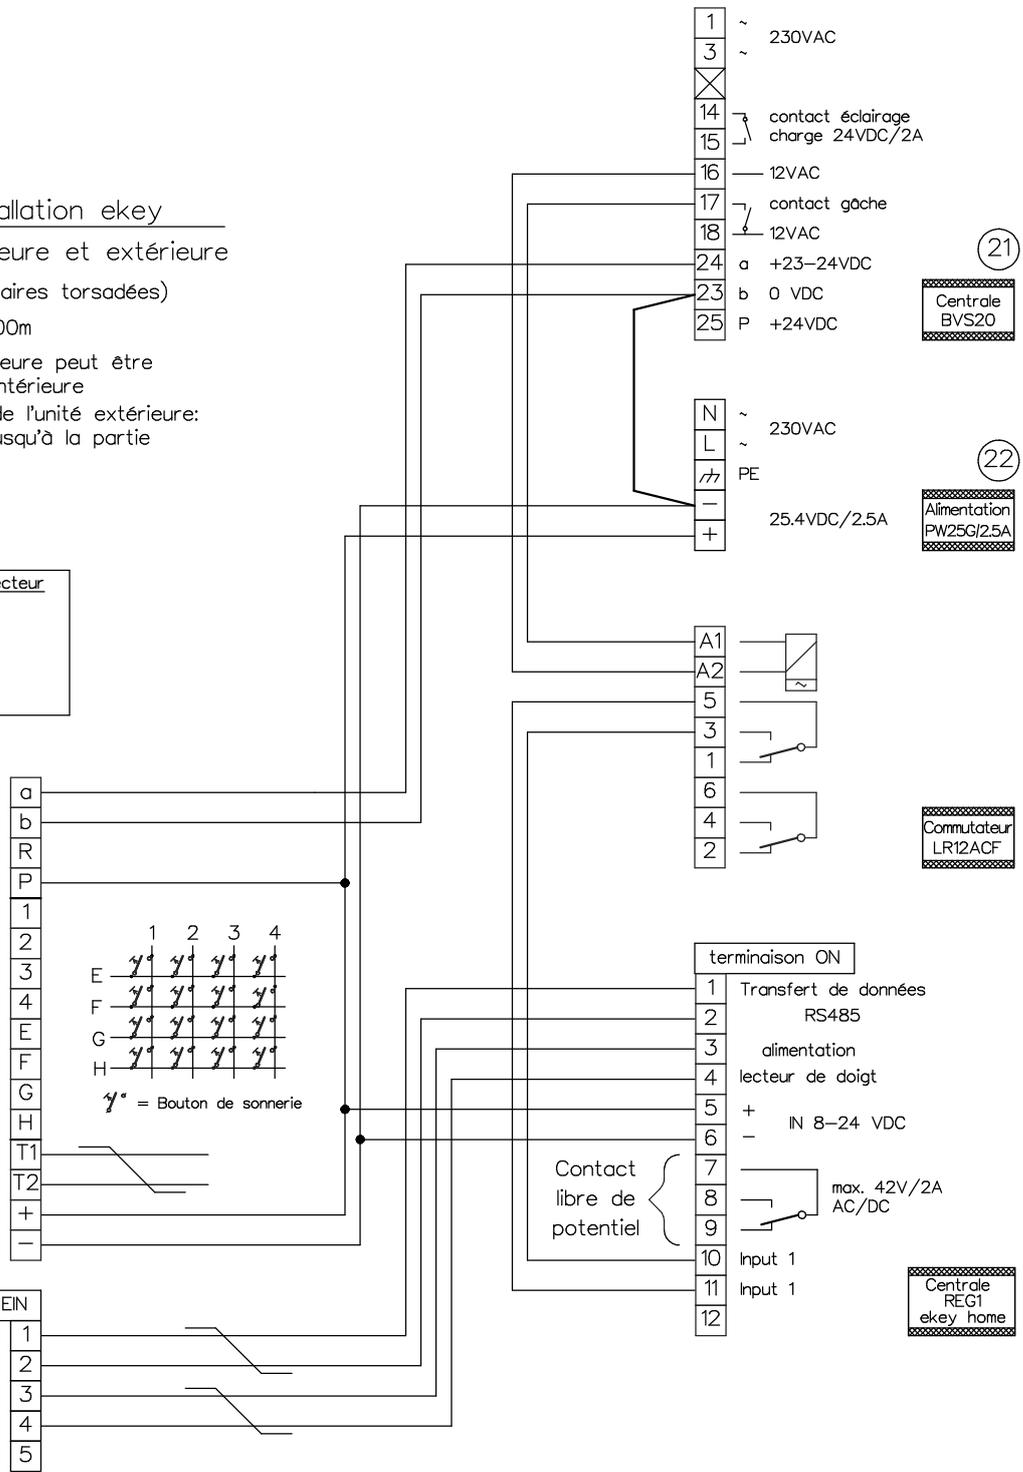

**KO(H)**

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index F

CAD 01280/142

Schéma TCV204/REG1/LR12ACF f

Gez. 24.10.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 2/2