
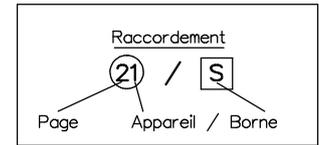
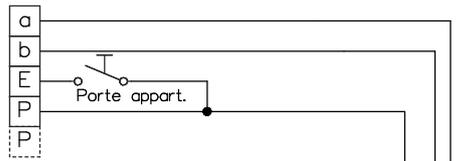




Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Bus 1

Station intérieure/Unité d'appel

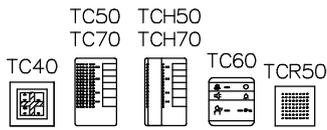



Station intérieure vidéo

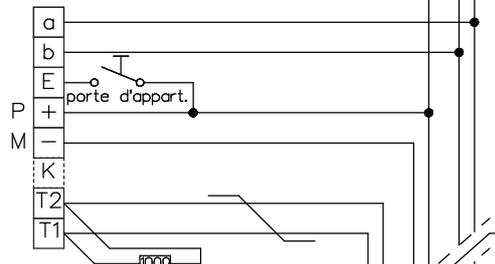


bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Moniteurs suivantes en série

Station intérieure vidéo

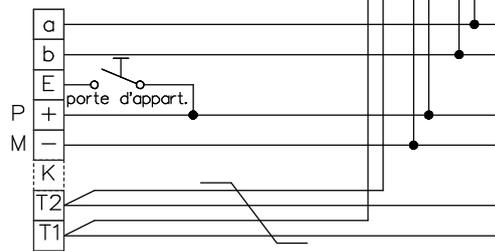



- 31/18
- 31/19
- 31/20
- 31/21
- 31/22
- 31/23




Bus 2

Station intérieure vidéo

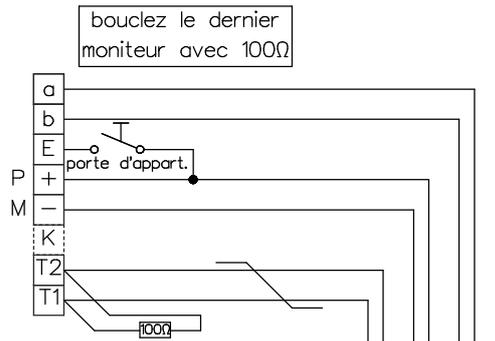



bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

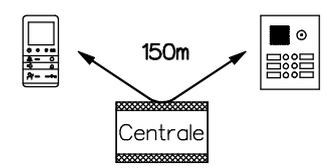

A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)
Indications d'installation
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**
Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

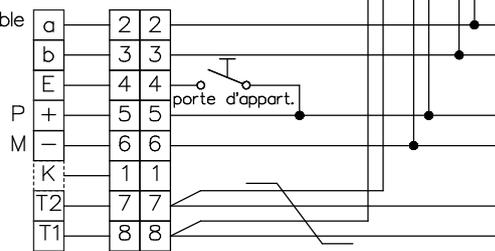

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.




- 31/24
- 31/25
- 31/26
- 31/27
- 31/28
- 31/29

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/134	Schéma TCV204/VV24/EBK f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/3



Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo

Bus 3

Station intérieure/Unité d'appel

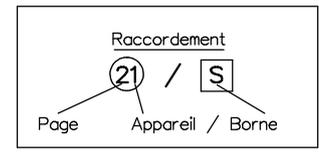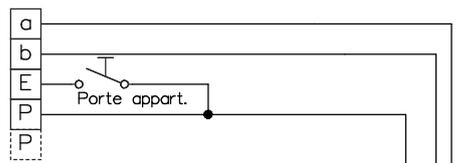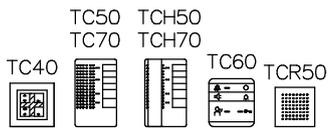



Station intérieure vidéo

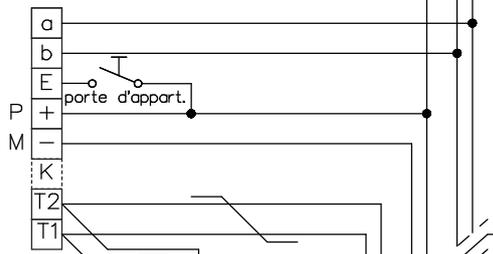

Moniteurs suivantes en série

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo


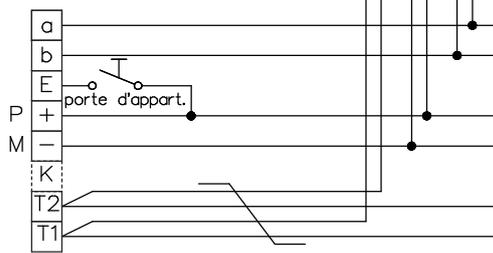



- 31/30
- 31/31
- 31/32
- 31/33
- 31/34
- 31/35

Bus 4

bouchez le dernier moniteur avec 100Ω

Station intérieure vidéo

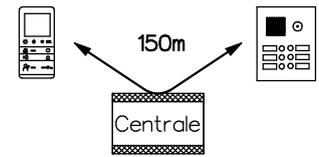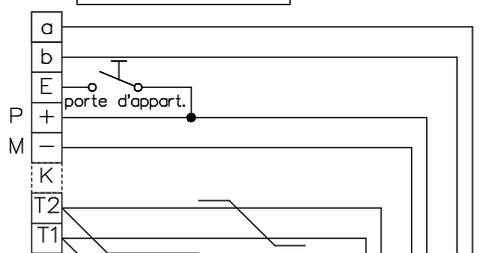



A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0.8mm

Station intérieure vidéo de table

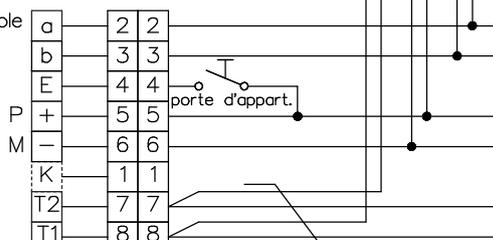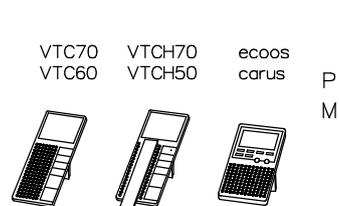

- 31/12
- 31/13
- 31/14
- 31/15
- 31/16
- 31/17

Fiche RJ45/8pol. Prise RJ45/8pol.



René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01298/136	Schéma TCV204/VV24/EBK f
Gez.	20.02.19 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3

Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée avec distributeur vidéo


Réglage

BVS20/
BVS100/ t Durée d'activation
de la gâche 1 à 8 sec.

VBVS05: t Durée d'activation de
l'éclairage 1 à 300 sec.

appuyez 2 fois sur la
touche P pour activer
les nouveaux réglages

torsadé

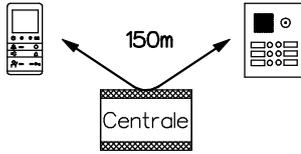

A prendre en considération:
Les indications d'installation
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation


**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm
torsadés en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec
du fil Ø 0.8mm

Système de
communication
TCU4





Station extérieure
ATS..



Caméra boule
à intégrer avec
transmission (2 fils)
EBKF/2DVS



Gâche électrique 8-14VAC/max. 0.6A
(par vos soins)

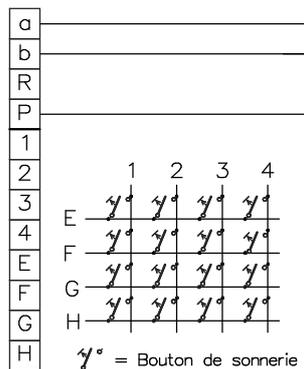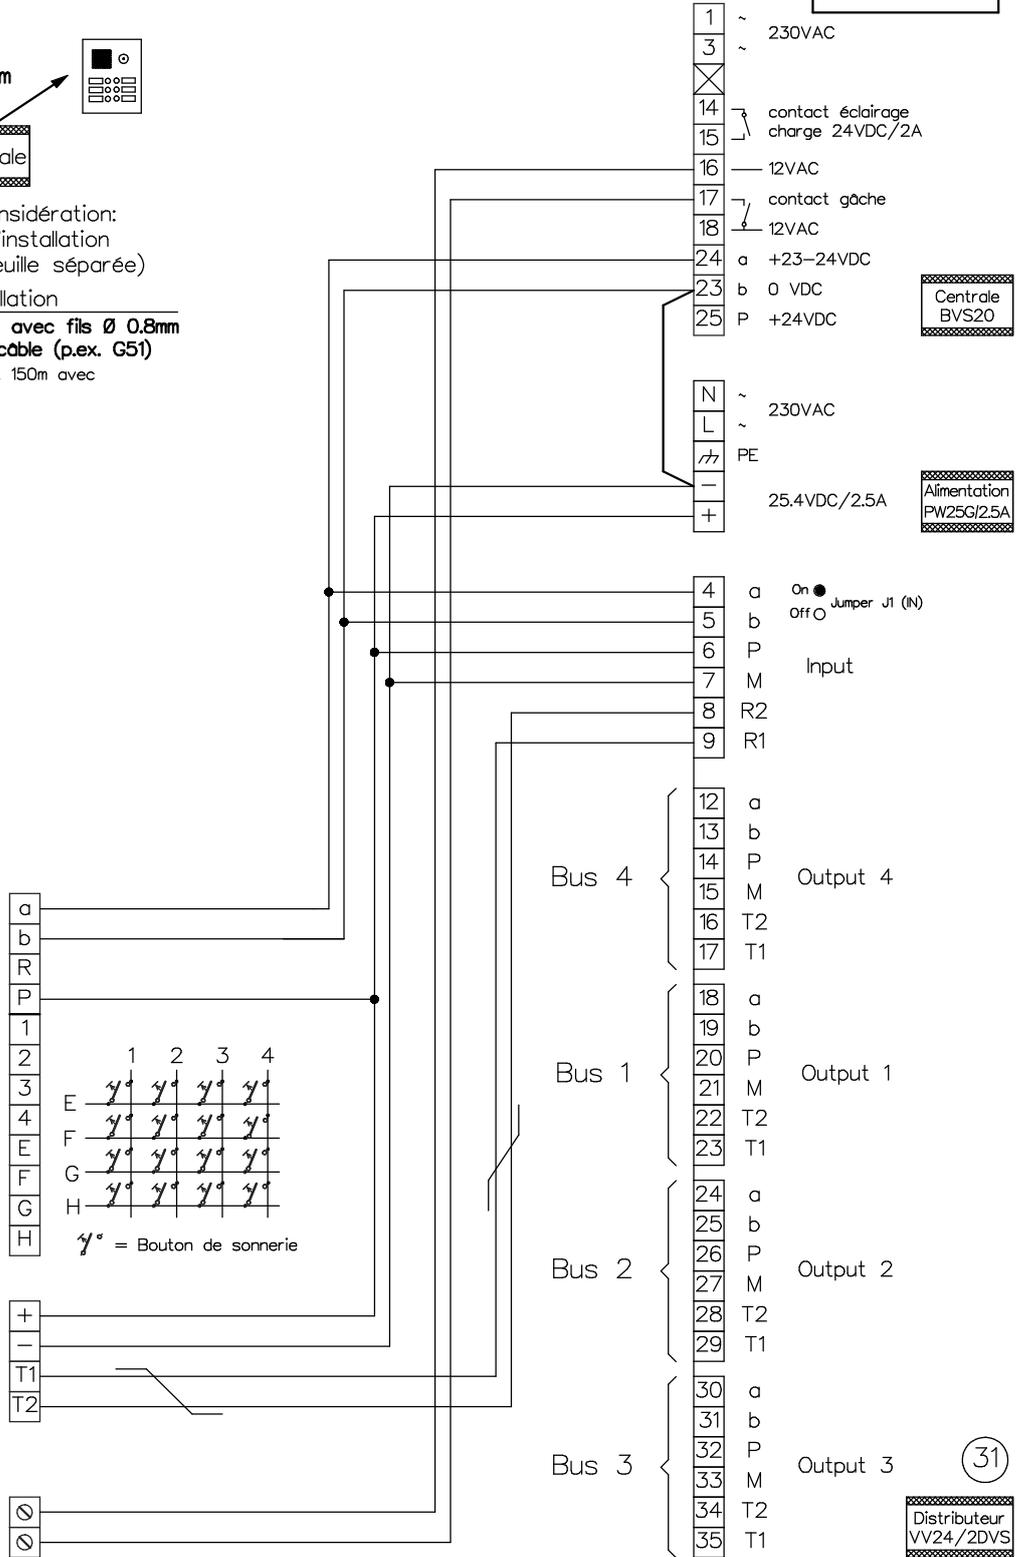

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client

Réf

Vg.

Index F

CAD 01298/138

Schéma TCV204/VV24/EBK f

Gez. 20.02.19 CN

Geänd.

Geänd.

Blatt 3/3