


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Fingerscan Zutrittssystem REG1

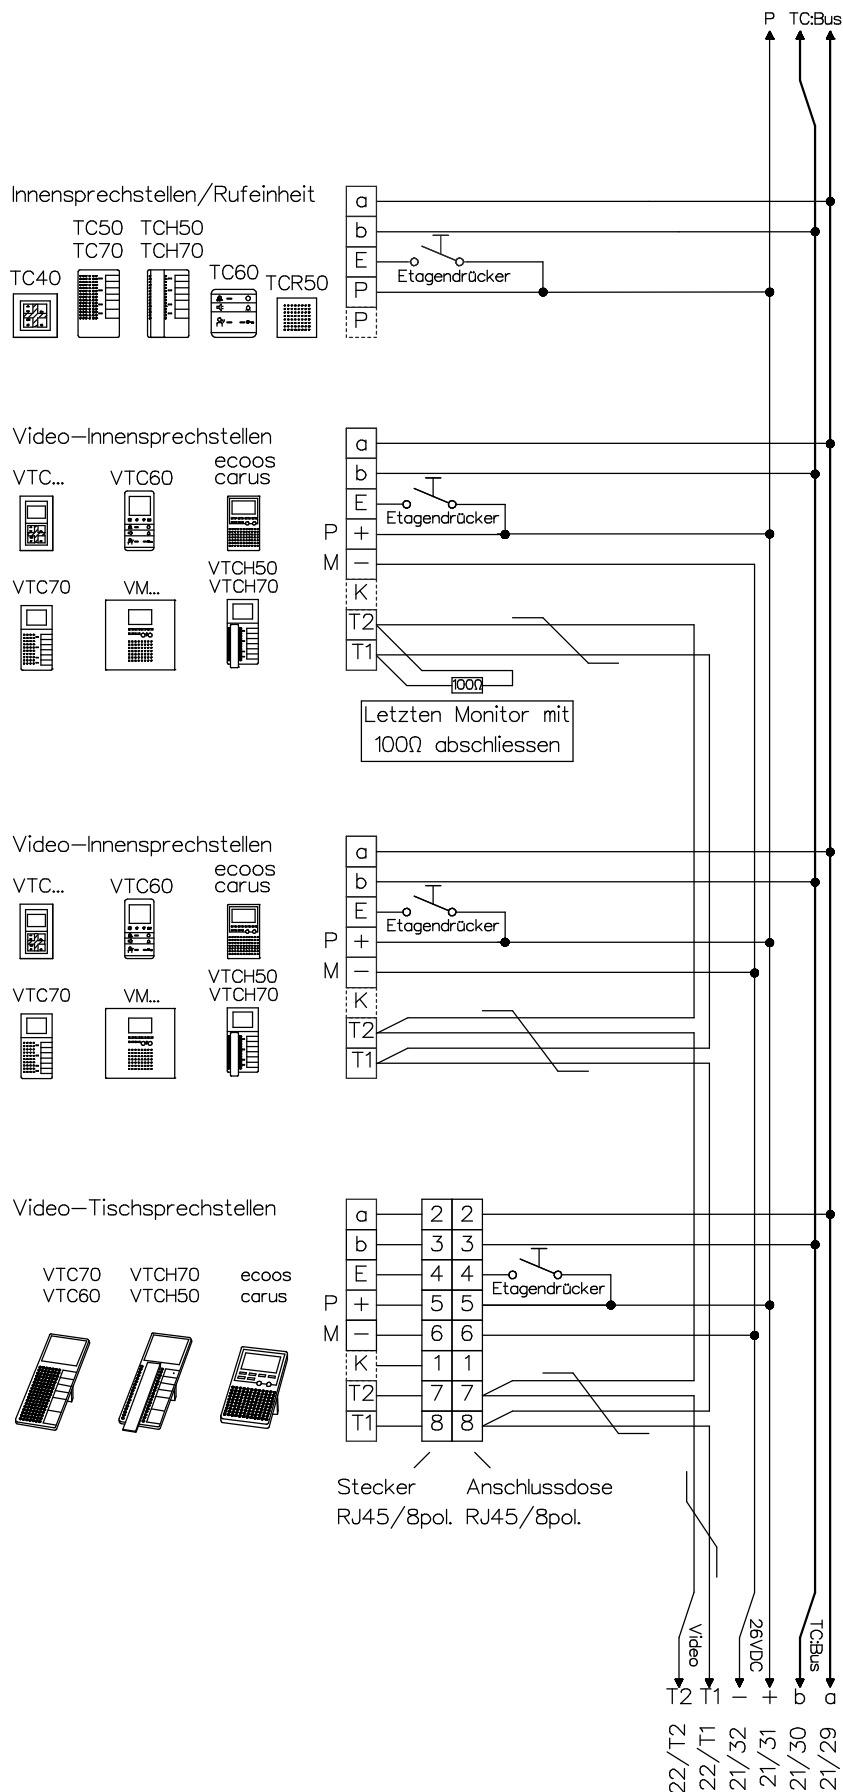


Verdrahtungshinweis:

21 / S

Seite Apparat / Klemme

verdrillt

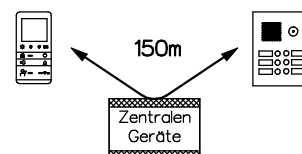

Beiblatt zu Schema TC:Bus
unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten
Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei
Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01335/096

Schema TCV254/REG1

Gez. 21.12.21 CN

Geänd. 12.01.24 CN

Geänd.

Blatt 1/2

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Fingerscan Zutrittssystem REG1

Installationshinweise zu ekey

Empfohlener Kabeltyp: G51 4x2x0.8mm
(paarweise verdreht)

Maximale Leitungslänge: bis 300m

Montagehöhen der Ausseneinheiten(Unterkant):

UP ekey 2.0 senkrecht = 155cm
AP ekey 2.0 + Integra = 135cm
overta = 110cm

RJ45 Steckerbelegung

für Integra Leser:

- 1 = Grün
- 2 = Gelb
- 3 = Braun
- 4 = Weiss

22



Sprechsystem
für Einbau
TCU4



Kugel-Einbaukamera
EBKF 2DVS



Video-
Aussensprechstelle
VTS..




Ausseneinheit Fingerscan




Türöffner

8-14VAC/max. 0.6A
(bauseits)

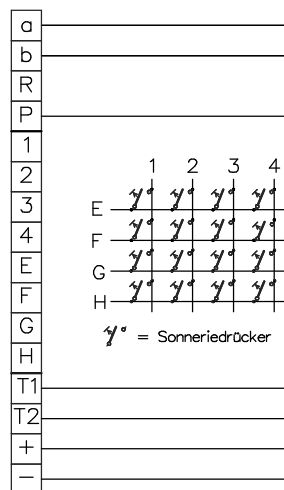


Terminierung EIN




T2 T1 - + b a

Video 26VDC TC:Bus

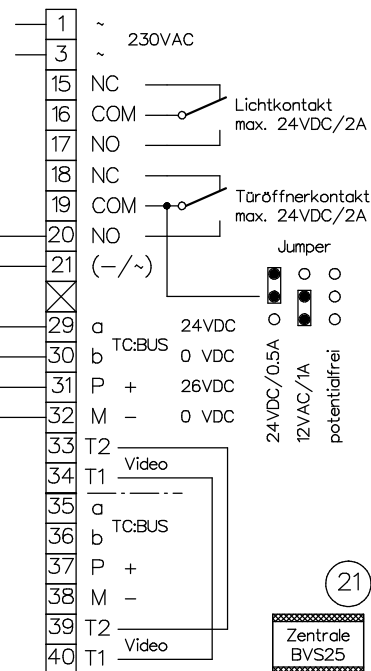


Zentrale
BVS25



Trafo
TR2A

Terminierung ON

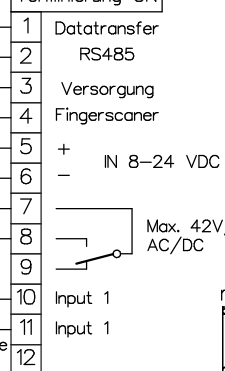

mit Display
Steuereinheit
REG1
ekey home

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde

Kom.

Vg.

Index F

CAD 01335/098

Schema TCV254/REG1

Gez. 21.12.21 CN

Geänd. 12.01.24 CN

Geänd.

Blatt 2/2